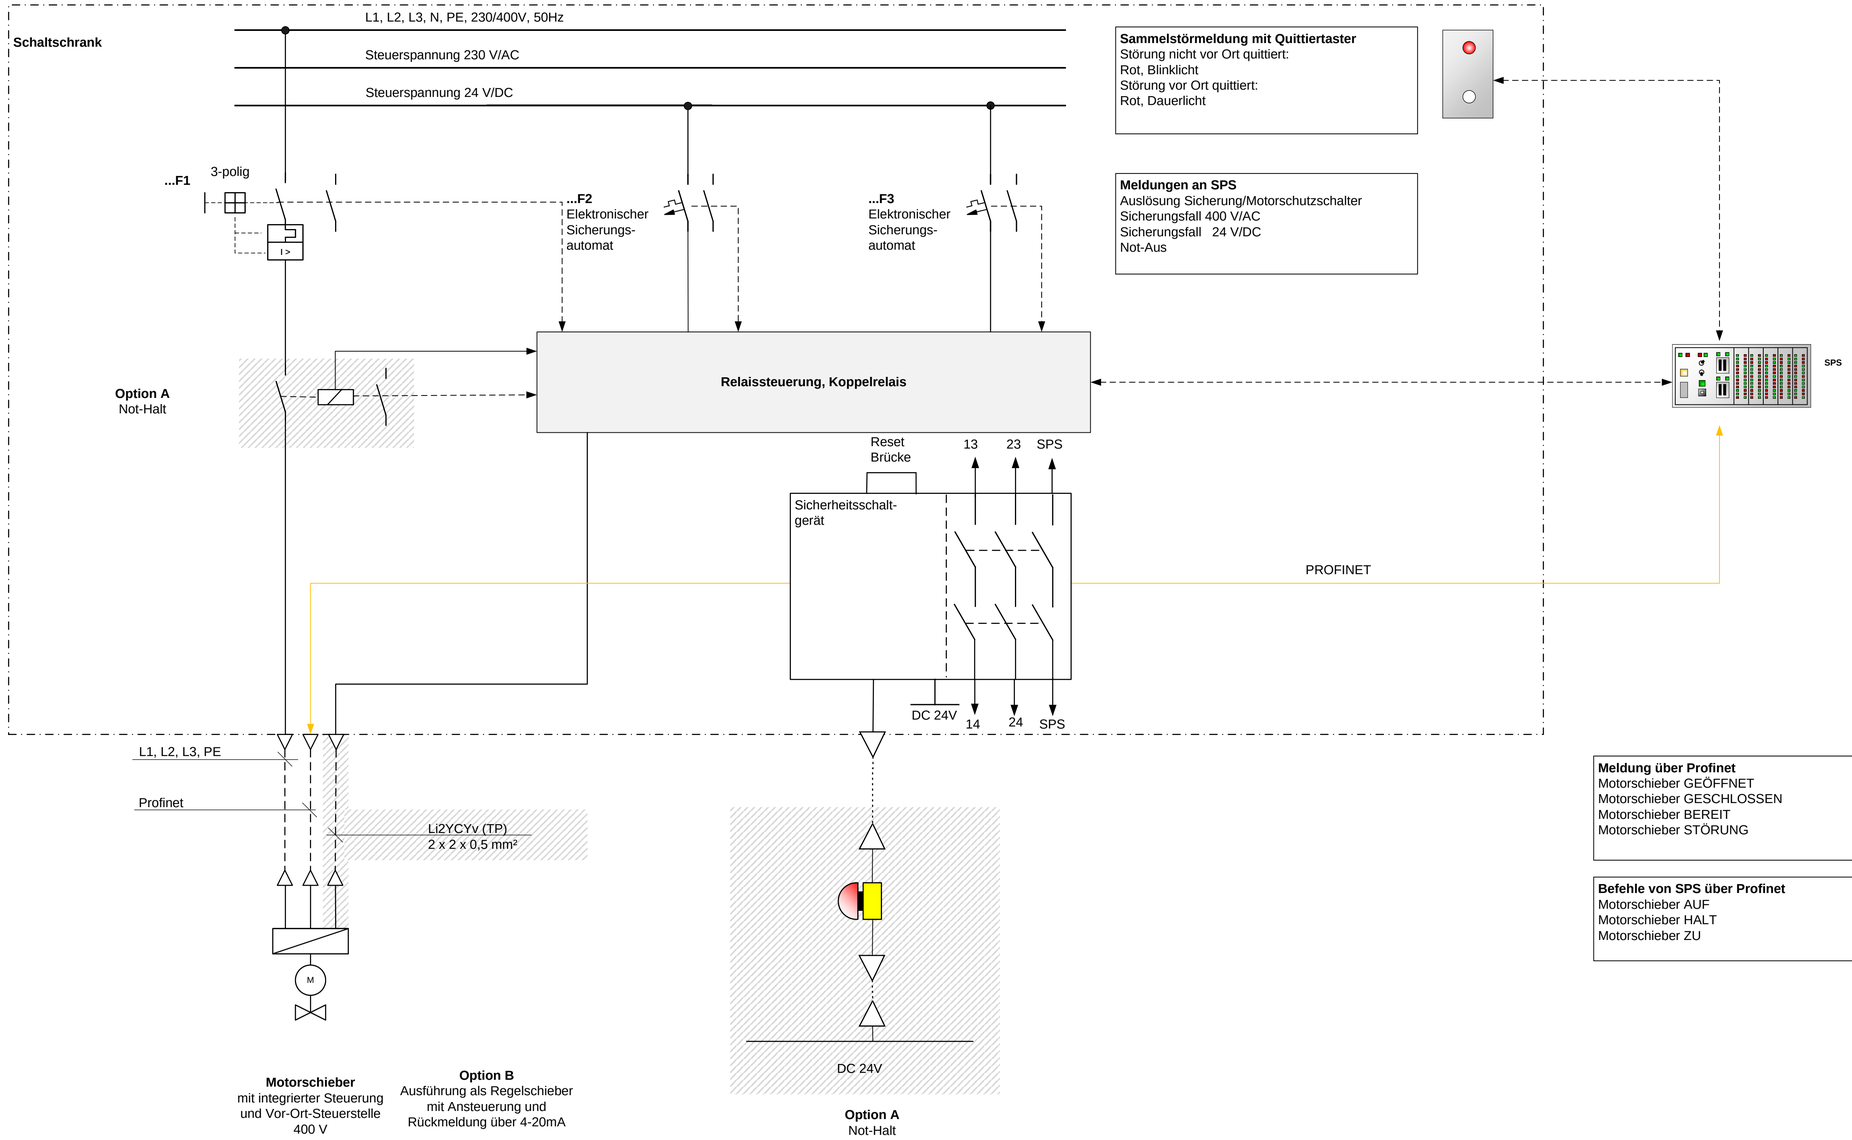

Sammelstörmeldung mit Quittiertaster
Störung nicht vor Ort quittiert:
Rot, Blinklicht
Störung vor Ort quittiert:
Rot, Dauerlicht

Meldungen an SPS
Auslösung Sicherung/Motorschutzschalter
Sicherungsfall 400 V/AC
Sicherungsfall 24 V/DC
Not-Aus

Meldung über Profinet
Motorschieber GEÖFFNET
Motorschieber GESCHLOSSEN
Motorschieber BEREIT
Motorschieber STÖRUNG

Befehle von SPS über Profinet
Motorschieber AUF
Motorschieber HALT
Motorschieber ZU

Motorschieber
mit integrierter Steuerung
und Vor-Ort-Steuerstelle
400 V

Option B
Ausführung als Regelschieber
mit Ansteuerung und
Rückmeldung über 4-20mA

Option A
Not-Halt

Index		gez./bearb.	Datum

Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Straße 53
25980 Sylt

Tel.: 04651 / 925925
Fax: 04651 / 925926

Projekt
Zentralklärwerk Westerland Sylt
Erneuerung Schlammbehandlung

Darstellung
Typical: Schieber

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Dr. Born – Dr. Ermel GmbH
-Ingenieure-
Finienweg 7 28832 Achim
Tel. (0 42 02) 75 80 Fax (0 42 02) 75 85 00
be@born-ermel.de www.born-ermel.de

Maßstab		Datum	Name
./.	gez.	08.12.2021	Lau
	bearb.	10.07.2023	Lau
	geprüft	15.07.2023	WEB

Datei: siehe linken Planrand | Originalgröße: 841x594 (BxH)

Zeichnungs-Nr.
3333006-05-E-012

Druckdatum: 08.09.23, Pfad & Dateiname D:\Sylt\Abgaben\3333006-05-E-012 - Typical Motorschieber_A1.vsdx - Blatt1