



N:\Projekte\3333006-05-Sylt\Faulebälter und Maschinenhaus

Schnitt 1-1

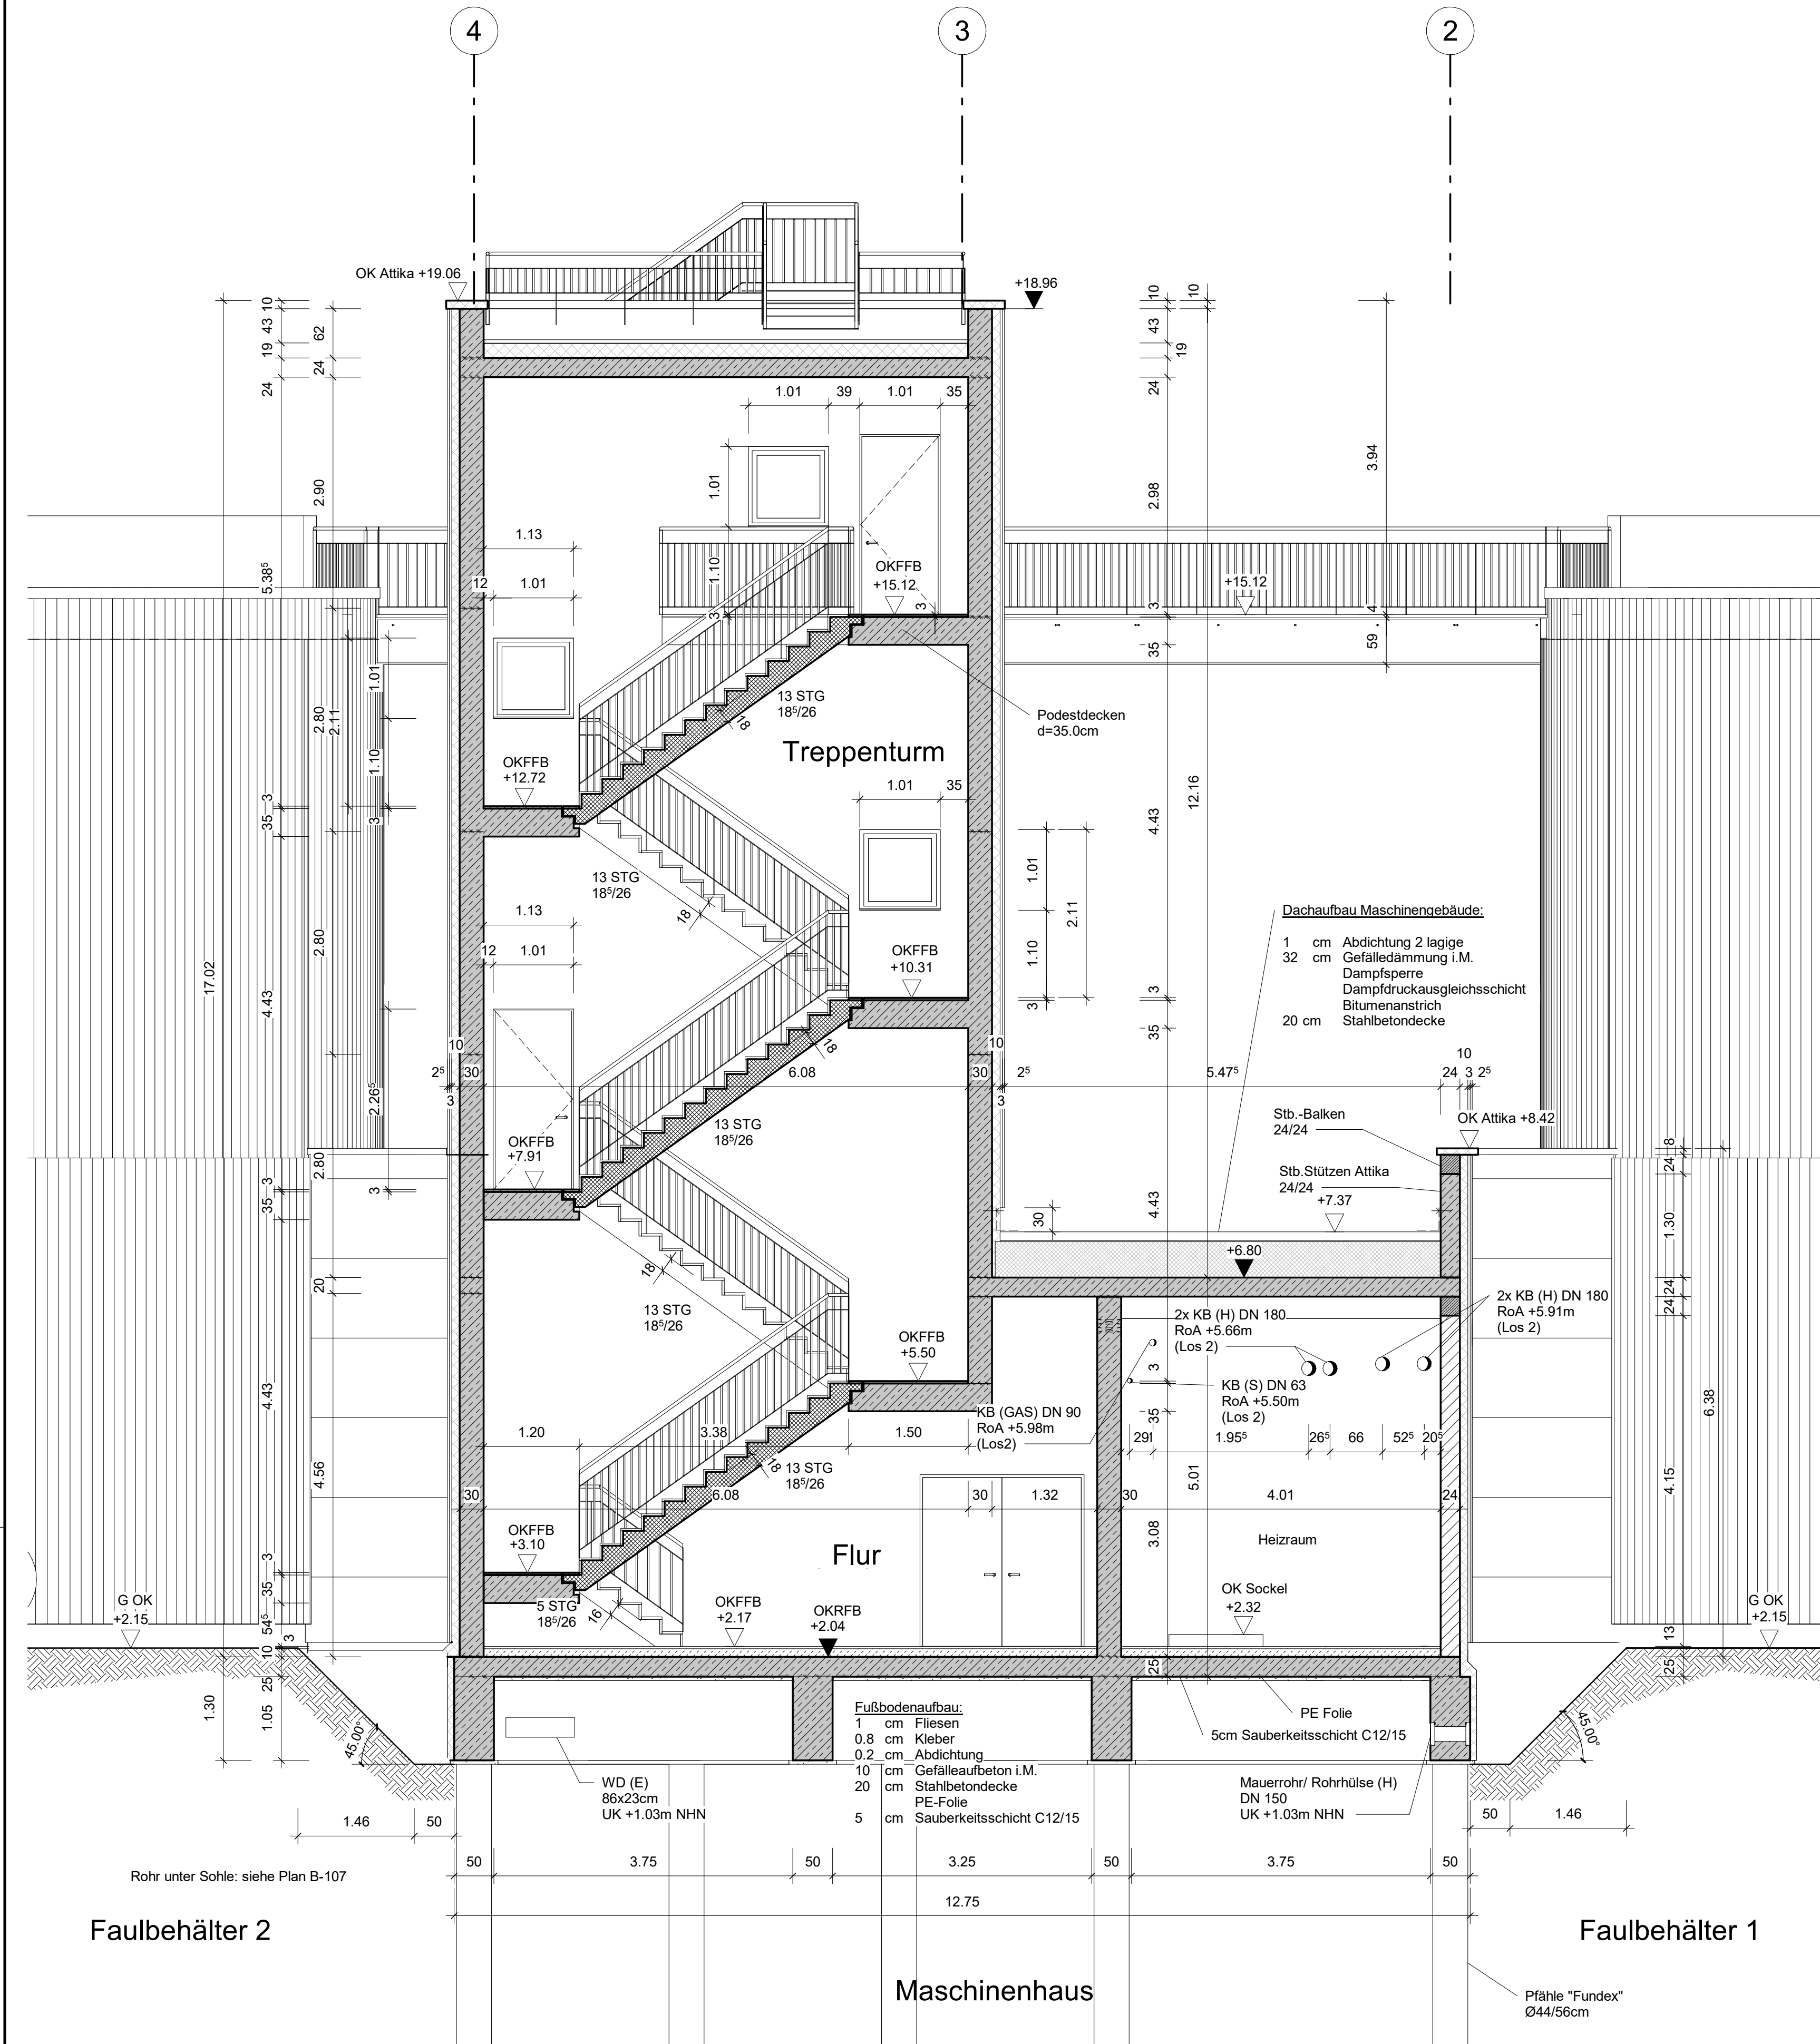

Schnitt 2-2

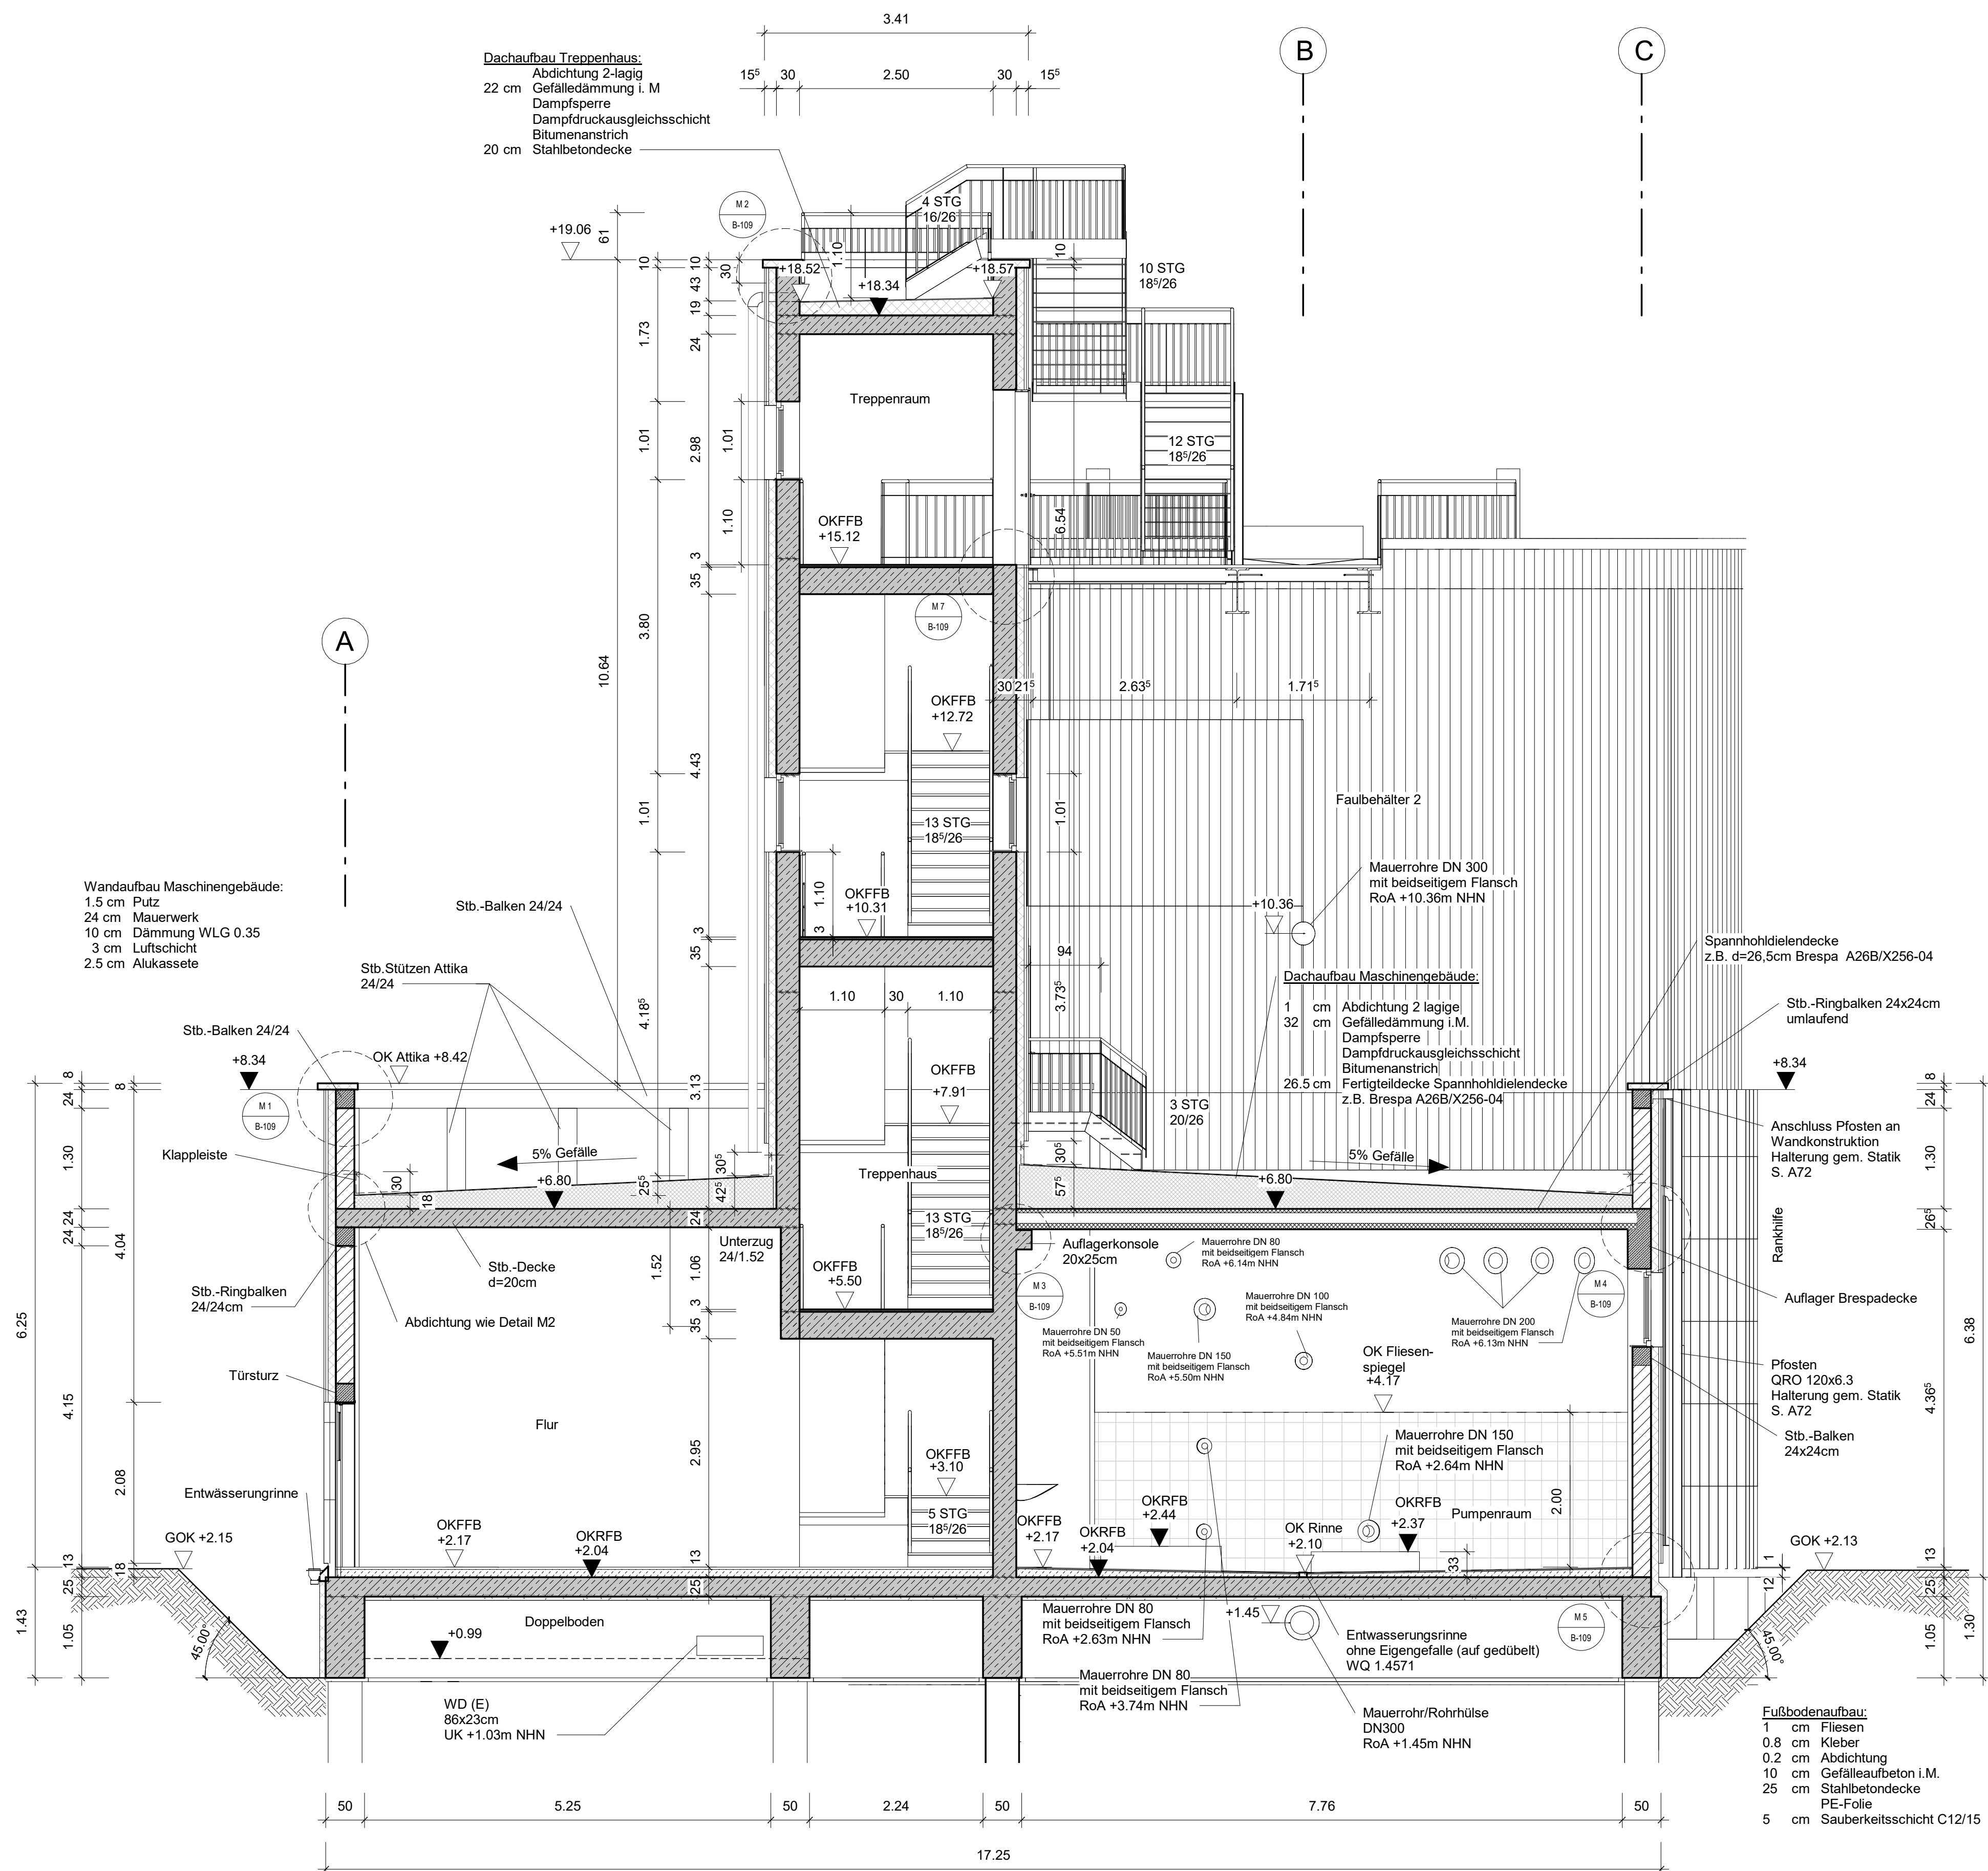

Legende

es sind die aktuellen Planstände zu beachten, z.B.

- Grundrisse
- Schnitte
- Dachaufbauten

im Schnitt (fertig) im Grundriss (fertig)

im Schnitt (roh) im Grundriss (roh)

Höhenkoten

OK FFB=Oberkante Fertigfußboden
OK RFB=Oberkante Rohfußboden

Darstellung / Textliche Ergänzungen

Bestand	T30, F30	feuerhemmend
Abbruch	T90, F90	feuerbeständig
Mauerwerk	BA	Bodenablauf
Estrich	BRH	Brüstungshöhe o. OK RFB
Stahlbeton	OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
GK einseitig doppelt beplankt (VV)	OK RFB	Oberkante Rohfußboden
GK 2-lagig	UKFD	Unterkannte Fertigdecke
Metallfassade	TH	Treppenturm
WDVS-Dämmung	UZ	Überzug
F-90 A n. DIN 4102	UZ	Unterzug
F-90 A Bauart Brandwand DIN 4102	VSG	Verbundverglasung
F-30 n. DIN 4102	TRAV	Verglasung nach TRAV (Techn. Regeln für die Verwendung von abspritzsicheren Verglasungen)
Standflügel	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
Gehtflügel	RR	Regenfallrohr
FD-Bodendurchbruch	NÜ	Notüberlauf
DD-Deckendurchbruch	EAP	Sekuranten/Einzelschlagpunkt
WD-Wanddurchbruch	MA	Maueranschlussschiene
Kernbohrung Wand	KB	Kernbohrung
WA-Wandaussparung	AF	Arbeitsfuge
SWS-Senkrechter Wandschütz		Fugenband
WWS-Wagerechter Wandschütz		

Durchbrüche werden mit Hilfe von Zusatzkürzeln den Gewerken zugewiesen

L= Lüftung
S= Sanitär
H= Heizung
E= Elektro

Wandaufbauten

GK GE	Gipskarton, gestrichen
BE GE	Beton, gestrichen
FL GK	Fliesen auf Gipskarton
FL BE	Fliesen auf Beton
FL MW	Fliesen auf Mauerwerk
TW	Trennwand, flexibel
MW GE	Mauerwerk, gestrichen

Bodenaufbauten

CT	Zementestrich
BES	Beschichtung
TEP	Teppich
FL	Fliesen
LI	Linoleum
BWS	Betonwerkstein
R9-R12	Fliesen, Rutschfestigkeitsklassen R9-R12
DB	Doppelboden
NF	Nadelfitz

R₀ = Bewertetes Schalldämmmaß
R_{0, R} = Bewertetes Schalldämmmaß (Rechenwert) mit Schallübertragung über flankierende Bauteile

Deckenaufbauten

GK GE	Gipskarton, gestrichen
BE GE	Beton, gestrichen
GK RA	Gipskartonrasterdecke
MF RA	Mineralfaserasterdecke
AS	Akustiksegel
HO	Holz
AP	Alupanel
LPG	Leuchtplattendecke

Alle Kernbohrungen: Los 2

Verweis Index

Änderungshinweis siehe Vermerk aktueller Index

Alle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!

+2.04 m NHN = OK RFB, Koordinaten nach UTM

Index	Änderung	gez. / bearb.	geprüft	Datum

Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Straße 53
25980 Sylt

Tel.: 04651 - 925 925
Fax: 04651 - 925 926

Projekt
**Zentralkläwerk Westerland Sylt
Erneuerung Schlammbehandlung**

Darstellung
**Faulebälter und Maschinenhaus
Schnitte 1-1, 2-2**

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Maßstab	Datum	Name
1:50	27.06.2023	MAL
	21.03.2024	HUBL
	21.03.2024	SKB

Dat.: siehe linken Planrand
Originalgröße: (1188mm x 841mm)

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH
Friesenweg 7 - 28832 Achim
Tel. 04203 758-0 / Fax 04202 758-500
be@born-ermel.de www.born-ermel.de

Zeichnungs-Nr.
3333006-05-B-103